

SOLIRIS IB COMMANDANT DES SYSTEMES FTS

Dessiné par CM le 11/04/02

Schéma électrique n° 9233254

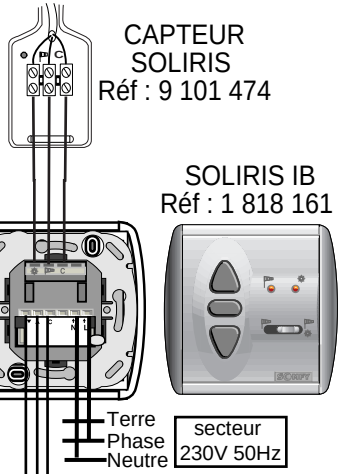

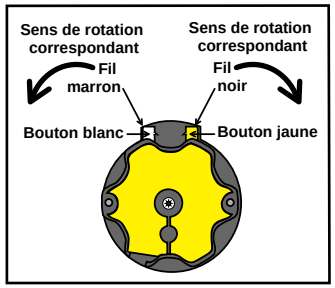


ATTENTION


- **Il est important de bien respecter les couleurs des fils des opérateurs à raccorder au boîtier FTS.**
- **Ne pas oublier de brancher les fils de terre.**
- **La section des fils dépend du nombre d'opérateurs, de leur puissance et de la distance entre les opérateurs et le boîtier de commande.**

☐ Avant d'effectuer le branchement, vous devezlire attentivement la notice du FTS Hipro, du Soliris IB.

☐ La section des fils dépend du nombre et de la puissance des opérateurs.

Branchement à effectuer en conformité avec la norme NFC 15-100.

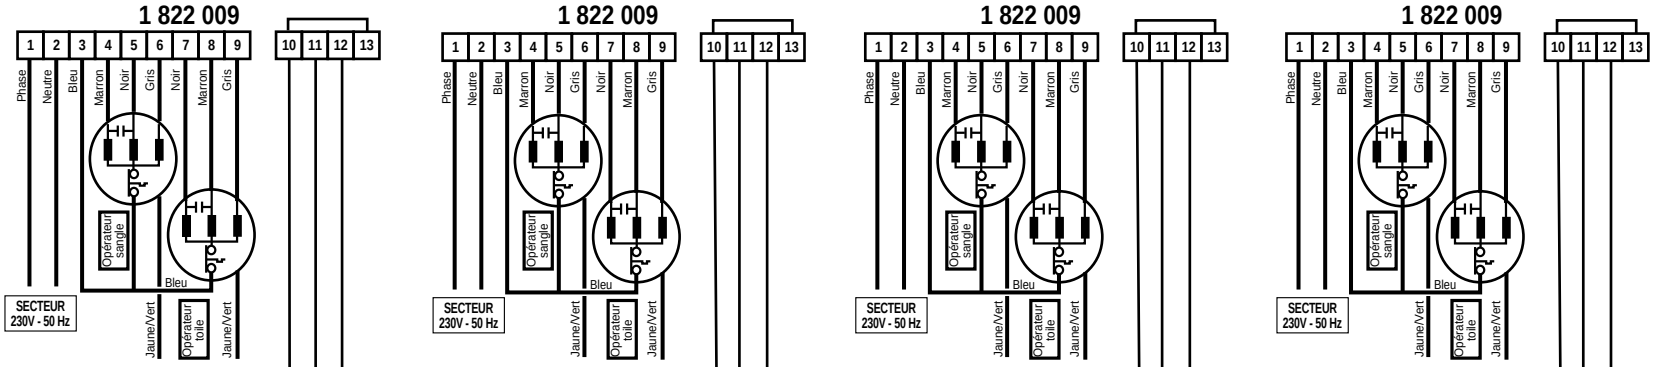

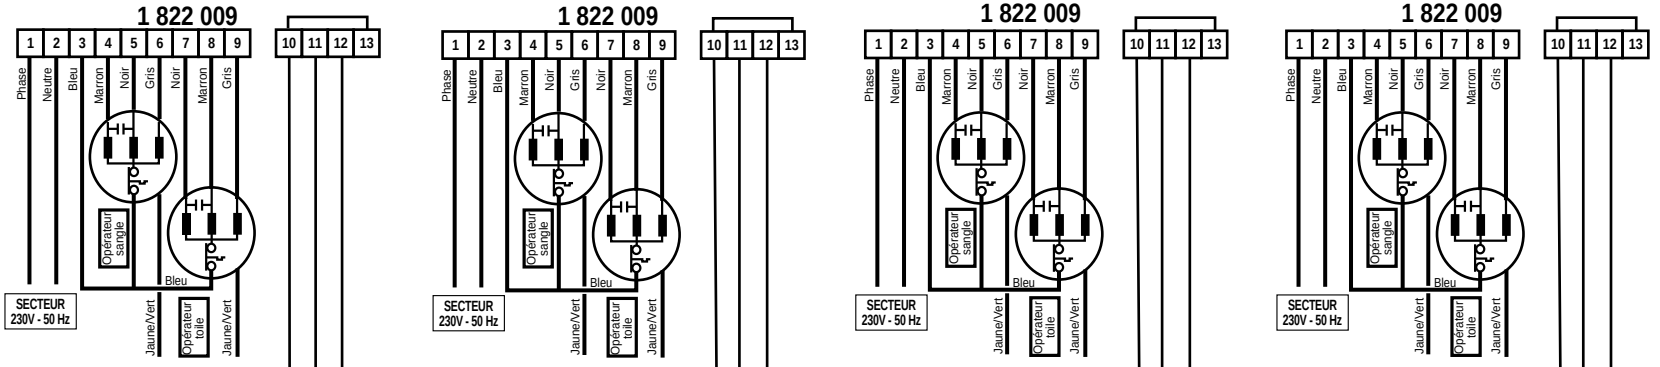

Branchement à effectuer en conformité avec la norme NFC 15-100.

VERS GTB
CONTACTS SECS